A-A

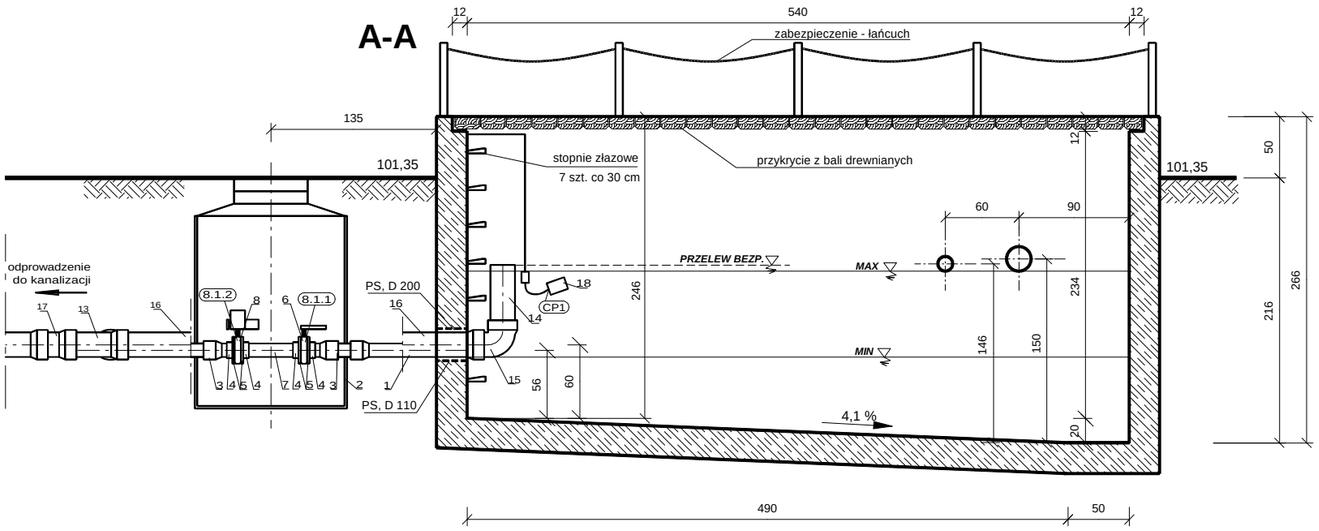

B-B

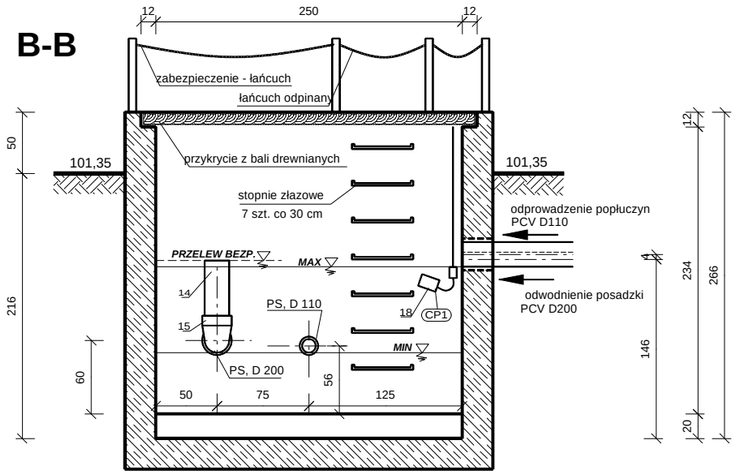

18	pływakowy sygnalizator poziomy cieczy MAC-3	1	
17	kolano PCV kanal. kielich. D 200, 15 st.	1	
16	rura PCV kanal. kielich. D 200, l=295 cm	1	
15	kolano PCV kanal. kielich. D 200, 90 st.	1	
14	rura PCV kanal. kielich. D 200, l=50 cm	1	
13	trójnik PCV kielich. D 200, 45 st.	1	
12	rura PCV kanal. kielich. D 200, l=45 cm	1	
11	redukcja PCV kielich. D 160/200	1	
10	redukcja PCV kielich. D 110/160	1	
9	kolano PCV kanal. kielich. D 110, 45 st.		
8	przepustnica międzykołnierzowa Dn 100, PN 6 z napędem elektrycznym 230V, IP 67, 2-stronnego działania	1	
7	rura PCV ciśn, D 110, l=48 cm	1	
6	przepustnica ręczna Dn 100, Do 180	1	
5	kołnierz luźny PCV, D 110, Do 180	4	
4	tuleja kołnierzowa PCV klej. D 110	4	
3	rura PCV ciśn. D 110, l=25 cm	2	
2	studzienka wodomierzowa D 1200, H=1,9 m, wlot/wylot-rury Dz 110 osie rur osadzić w odległości 140 cm od pokrywy	1	
1	rura PCV ciśn. D 110, l=95 cm	1	
Lp	Elementy	szt.	producent/dostawca

RZUT

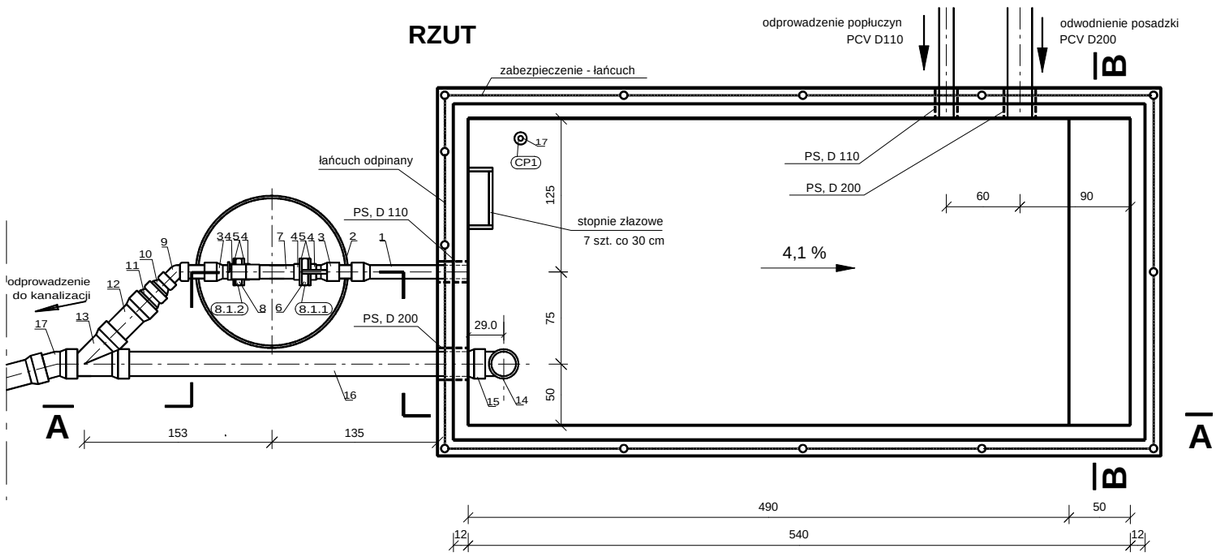

ODSTOJNIK POPŁUCZYN

WYMIARY w [cm]

P.P.R.I.O.Ś. "SOZOLOG" **64 - 100 Leszno ul. Matejki 9**	**ZAKŁAD USŁUG WODNYCH** **ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa**
WYKONAWCA	*ZLECENIODAWCA*
PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ŁONIEWO GM. OSIECZNA, DZ. NR 57/3; 119.	**ODSTOJNIK POPŁUCZYN**
TREŚĆ OPRACOWANIA	*OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU*

technologiczna i instalacji sanitanych	PROJEKTANT	**mgr inż. Wł. Leonarczyk**	instalacyjno-inżynieryjna nr 1147/90/Lo; 1686/94/Lo		
	ASYSTENT PROJEKTANTA	**mgr inż. M. Dębkowski**			
	SPRAWDZAJĄCY	**inż. K. Walkowiak**	instalacyjno-inżynieryjna nr 1753/94/Lo		
BRANŻA	*STANOWISKO*	*IMIĘ I NAZWISKO*	*SPECJALNOŚĆ*		*PODPIS*
PROJEKT BUDOWLANY		lipiec 2013	1:50	**TIS 12**	**71**
STADIUM		*DATA OPRACOWANIA*	*SKALA*	*NR RYS.*	*STRONA*